




160008280285



(2018) 国认监认字 (083) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2021S-0059

产品名称:

单层格栅风口

Name of Product

委托单位:

上海英一环境科技有限公司

Client

生产单位:

安徽英一通风设备制造有限公司

Manufacture

检验类别:

委托检验

Test Category

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.



国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment



建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.

国家空调设备质量监督检验中心


National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment


报告编号 (No.): NCSA-2021S-0059


第 1 页 共 3 页 (Page 1 of 3)



样品编号	2021S-0059		
产品名称	单层格栅风口	型号规格	400*150
		商 标	英一
委托单位	上海英一环境科技有限公司	出厂编号	/
		生产日期	2021-4-26
生产单位	安徽英一通风设备制造有限公司	送样数量	1 个
		送样日期	2021-04-29
检验类别	委托检验	检验日期	2021-05-07
委托单位地址	上海市金山区枫泾镇环东一路 65 弄 18 号 (枫盛经济小区)		
检验依据	JG/T 14-2010 《通风空调风口》 JG/T 20-1999 《空气分布器性能试验方法》		
判定依据	/		
检验地点	北京市通州区葛渠富壁路		
检验用 仪器、装置	S16 数字压力计; T-S01 温湿度变送器; T-S117 压力变送器; T-S119 风速仪; T-S51 空气 动力性能试验台; T-S68 钢卷尺; T-S78 大气压力传感器		
检验项目	空气动力性能试验 (压力损失、射程)		
检 验 结 论	检验结果详见第 2 页。  		

批 准: 
Approval

审 核: 
Verification

主 检: 
Chief tester



样品编号		2021S-0059				
风口性能检验结果						
喉口风速 (m/s)		1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
风量 (m ³ /h)		220	430	650	860	1080
压力损失	静压损失 (Pa)	0.7	2.1	5.0	8.3	12.9
	全压损失 (Pa)	1.3	4.5	10.4	17.9	27.9
射程 (m)		3.7	6.5	8.3	10.7	13.1

注：射程的末端风速为 0.5m/s (JG/T 14-2010 规定)。


本页以下空白。





样品编号	2021S-0059		
样 品 描 述			
规格型号	400*150	喉口尺寸 (mm)	400×150
结构	外框、条形叶片 6 片		
生产日期	2021-4-26		
出厂编号	/		

备注:

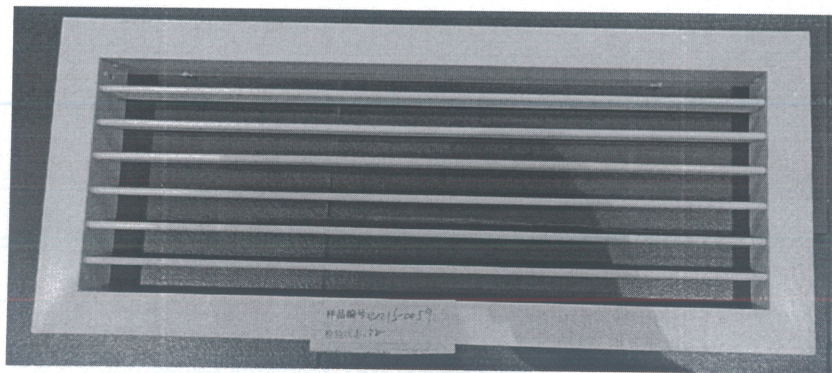

被测样品照片

本页以下空白。

